


IMI PNEUMATEX


WEBINAR #8

DOPEŁNIENIE

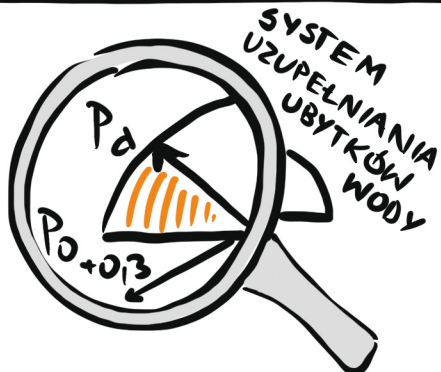

ANALIZA MIĘDZY P_0 i P_a

DR FLOW

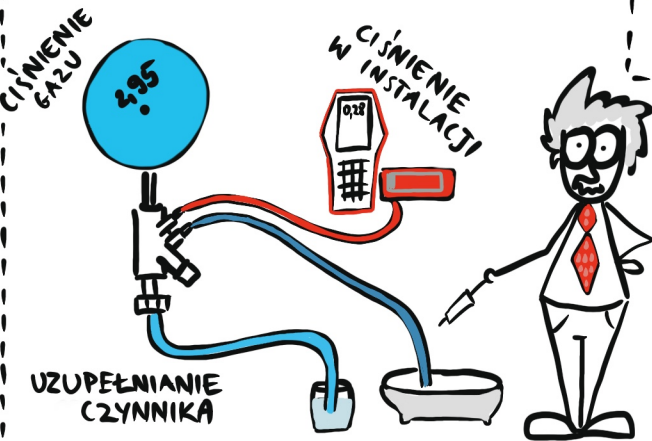

KOMPAS

ZEPARO ZG VENTO ZEPARO ZG

PLENO 80L \gg STATICO $>80L$

JEŚLI $D_f > 5$

$P_e - P_a \leq 0,5 \text{ bar}$

Przestrzeń [m²] \$

SIMPLY COMPRESSO

ZEPARO ZG VENTO

PLENO

JEŚLI $N > 160L$

COMPRESSO C i CF

TRANSFERO

ZEPARO ZG

ZEPARO ZG VENTO

ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE ORAZ DLA $T > 110^\circ C$

ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH

MONITORING UZUPEŁNIANIA



ILOŚCI WODY UZUPEŁNIONEJ

CZASU UZUPEŁNIANIA

CZĘSTOTLIWOŚCI CYKLI UZUPEŁNIANIA



PN 93-C-04607

DOTYCZY WODY DO NAPEŁNIANIA I UZUPEŁNIANIA

PN-EN 1717:2003

O ZABEZPIECZENIU ANTYSKAŻENIOWYM W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH




WYTYCZNE PROJEKTOWE:

- ZASILANIE
- INTERNET
- ZIMNA WODA
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI

UZUPEŁNIENIE Z POMPY

UZUPEŁNIENIE



UZDATNIANIE

