


IMI AKADEMIA - OBIEKTY HOTELOWE

OBOWIĄZUJĄCA NORMA
AKUSTYCZNA


PN-B-02151-2:2018-01



SYSTEM GRZEJNIKOWY




MULTIUX 4 ECLIPSE

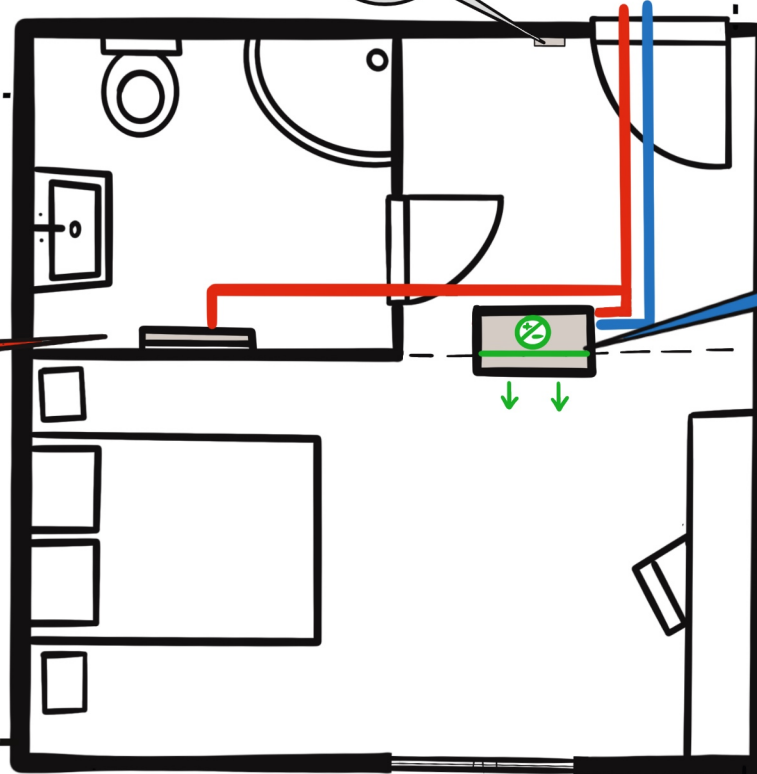

SYSTEM CHŁODNICZY

TA-COMPACT-T



SYSTEM CHŁODNICZY + GRZEWCZY




TA-COMPACT-P

LUB



TBV-C + STAD/
STAP
*na odejściu
od pionu*

PRZEPŁYW MINIMALNY — ROZWIĄZANIA

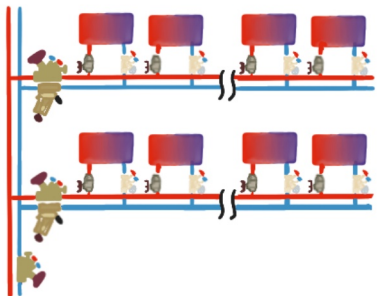

TBV-C + EMO-TM



TA-THERM



ZAWÓR 3DROGOWY



TA-COMPACT-T



BPV ZAWÓR
NADMIAROWO-UPUSTOWY

GWARANCJA NAJCICHSZEJ PRACY



KONRAD KARGUL

