

V-exact II



Termostatski radijatorski ventil
s preciznim prednamještanjem

V-exact II

V-exact II termostatski ventili se koriste u dvocijevnim instalacijama grijanja s prisilnom cirkulacijom. Integrirano precizno prednamještanje omogućava raspodjelu topline na svim potrošačima prema zahtjevima. Ventil ima veliki raspon protoka, nisku razinu buke i vrlo male tolerancije protoka.

Glavne značajke

- > **Mala razina buke**
Zahvaljujući posebno dizajniranom prednamještanju
- > **Dvostruka O-ring brtva**
Za dug vijek ventila bez posebnog održavanja
- > **Veliki raspon protoka**
Za raznolike primjene
- > **Bronca**
Otporna na koroziju i sigurna



Tehnički opis

Primjena:

Sustavi grijanja i hlađenja

Funkcije:

Regulacija
Stupnjevito prednamještanje
Zatvaranje

Dimenzije:

DN 10-20

Razred tlaka:

PN 10

Temperatura:

Max. radna temperatura: 120°C, sa zaštitnom kapom ili pogonom 100°C, s pres spojem 110°C.
Min. radna temperatura: -10°C

Materijal:

Kućište ventila: Bronca otporna na koroziju.
O-ring: EPDM guma
Disk ventila: EPDM guma
Povratna pruga: Nehrđajući čelik
Uložak ventila: Mesing, PPS (polifenilsulfid) i SPS (sindiotaktički polistiren)
Termostatski uložak HEIMEIER možemo izmijeniti pomoću originalnog alata bez ispuštanja vode iz sustava.
Vreteno: Nehrđajući čelik s duplom O-ring brtvom.

Površinska zaštita:

Tijelo ventila je presvučeno niklom.

Označavanje:

THE, kod, strelica smjera strujanja, DN and KEYMARK-oznaka, II+ -oznaka. Bijela zaštitna kapa.

Standardi:

V-exact II ispunjavaju slijedeće zahtjeve:
— KEYMARK certificiran i testiran prema DIN EN 215, serije D.



– “vrlo proširenu verziju” i “standardnu verziju” specifikacije FW 507 propisanu Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (AGFW) (Radna Grupa Za Daljinska Grijanja).



Spajanje:


Verzija s unutarnjim navojem je dizajnirana za spajanje na cijevni navoj, ili s kompresijskim fittingom, na bakrene precizne čelične cijevi i višeslojne cijevi (DN 15). Verzija s vanjskim navojem, u kombinaciji s prikladnim kompresijskim fittingom, omogućava spajanje na plastične cijevi. Verzije s Viega press spojem (15 mm) s SC-Contur prikladna za bakar, Viega Sanpress nehrđajuće čelične cijevi i Prestabo čelične cijevi.

Spoj s termostatskom glavom i pogonom:

Heimeier M30x1.5

Konstrukcija


V-exact II

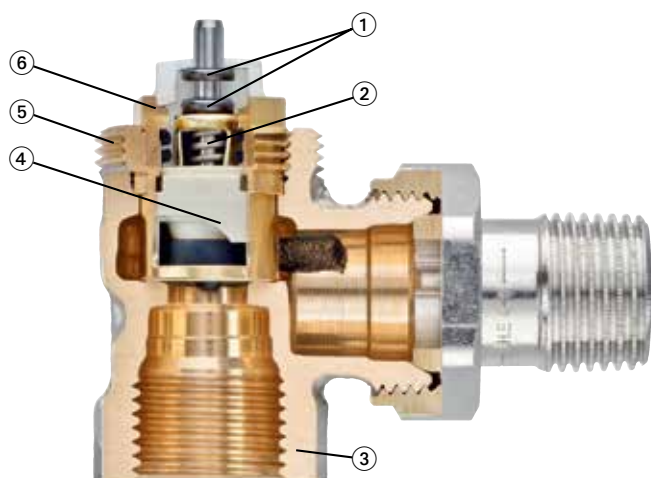

1. Dugoviječna dvostruka O-ring brtva.
2. Snažna povratna opruga u kombinaciji s visokom potisnom snagom osigurava da se ventil ne zaglavi s vremenom.
3. Tijelo ventila od bronce otporne na koroziju.
4. Precizna regulacija sa stupnjevitim prednamještanjem.
5. M30x1.5 tehnologija spajanja za Heimeier termostatske glave i Heimeier i TA pogone.
6. Mogućnost zamjene termostatskog uložka pomoću IMI Heimeier alata bez pražnjenja instalacije.


V-exact II termostatski ventili se koriste u dvocijevnim instalacijama grijanja s prisilnom cirkulacijom. Integrirano precizno prednamještanje omogućava raspodjelu topline na svim potrošačima prema zahtjevima. Ventil ima veliki raspon protoka, nisku razinu buke i vrlo male tolerancije protoka. U velikim sustavima, distribucija vode se treba održati ne samo za vrijeme normalnog režima rada, nego i nakon pada sobne temperature ili prekida rada, u svrhu izbjegavanja viška ili manjka protoka. Da bi to postigli, karakteristika ventila je dizajnirana tako da protok na radijatoru ne prijeđe vrijednost 1.3 puta veću od nominalne čak i na poziciji 8 i pri potpuno otvorenom ventilu. Prema standardu EnEV and DIN V 4701-10, V-exact II termostatski ventili mogu biti dizajnirani s p-područjem do max. 1 K ili max. 2 K.

Optimizirano prigušenje protoka

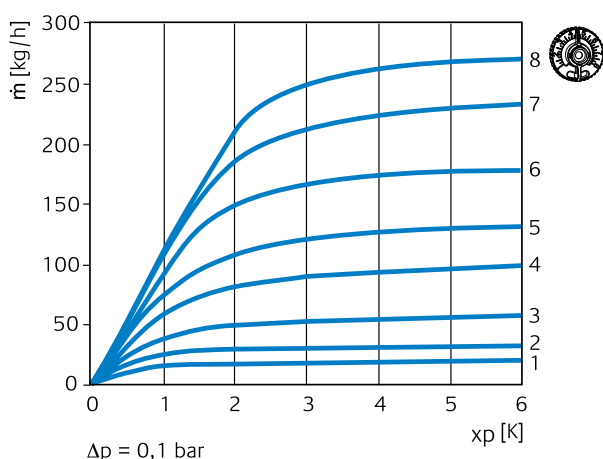

Primjena


Najniže tolerancije protoka

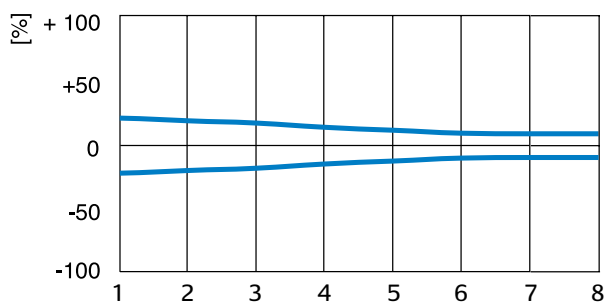

Buka

Kako bi osigurali nizak nivo buke, moraju se ispuniti slijedeći uvjeti:

- Na bazi iskustva, diferencijalni tlak na termostatskom ventilu ne bi smio prijeći 20 kPa = 200 mbar = 0.2 bar. Ako se projektiranjem sustava ispostavi da bi moglo doći do povećanja diferencijalnog tlaka pri djelomičnim opterećenjima sustava mogu se koristiti regulatori diferencijalnog tlaka STAP ili prestrujni ventili HYDROLUX (pogledajte dijagram za karakteristiku buke).
- Protok mora biti pravilno namješten.
- Instalacija mora biti odzračena.

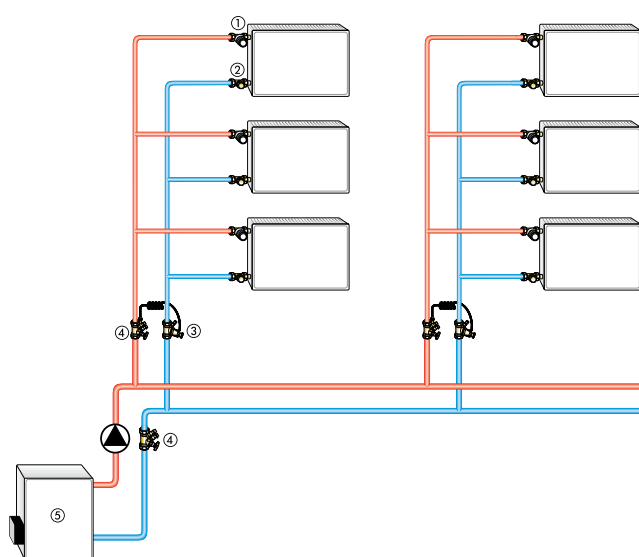Primjeri primjena

1. V-exact II termostatski ventil
2. Regulux/Regutec prigušnica
3. STAP regulator diferencijalnog tlaka
4. STAD balansirajući ventil
5. Kotao

Napomene

- Kako bi se izbjeglo oštećenje i nakupljanje kamenca u toplovodnim sustavima grijanja, sastav medija prijenosnika topline treba zadovoljiti VDI smjernice 2035. Za industrijske i sustave toplovodnog grijanja toplinske mreže, vidjeti primjenjive propise VdTÜV i 1466/AFGW FW510. Medij prijenosnik topline koji sadrži mineralna ulje ili neki tip maziva koje sadrži mineralno ulje, može imati izuzetno negativni utjecaj na uređaje i obično dovodi do uništenja EPDM brtvila. Kada se koristi antifriz bez sadržaja nitrata i otopine za zaštitu od korozije na bazi etilen glikola, odgovarajuće smjernice - posebno o koncentraciji specifičnih aditiva treba uzeti iz dokumentacije proizvođača.
- Isprati sistem prije zamjene termostatskih ventila.
- Termostatski ventili mogu se koristiti sa svim IMI Hydronic Engineering termostatskim glavama i termičkim i/ili motornim pogonima. Optimalno prilagođavanje sastavnih elemenata jednog prema drugom jamči maksimalni stupanj sigurnosti. Korištenjem pogona drugih proizvođača, jamči se da je njihova snaga pokretanja u zoni zatvaranja prikladna za termostatske ventile s regulatorima s mekim brtvilima.

Vod s pres spojem s Viega SC-Contour

Termostatski ventili s 15 mm Viega press spojem, prikladni su za bakrene cijevi prema EN 1057, kao i Viega Sanpress cijevi od nehrđajućeg čelika i Prestabo čelične cijevi. Svi pres priključci kao i ventili izrađeni su od bronce otporne na koroziju, koja ne zahtjeva dezinfekciju. Budući da je to Viega pres priključak, mogu se koristiti sve prikladne Viega čeljusti pres fittinga. To znači da nema potrebe za nabavkom skupih alata za pres fittinge i čeljusti. Aktivnost izvođenja pres spojeva izvodi se pomoću fazonskog 6-kutnog udubljenja, prije i nakon porubljivanja priključnog elementa i pruža potrebnu čvrstoću montiranom pres spoju. Pored toga, porubljivanje pres fittinga specifično se izvodi tako da se dobije visoki stupanj EPDM brtvenog elementa, u njegovom definiranom obliku.

U interesu sigurnosti, pres spojevi opremljeni su sa SC-Contour (SC = sigurnosni spoj), koja preko vidljivih propuštanja tijekom punjenja sustava omogućava detekciju pres spojeva koji nisu izvedeni kvalitetno. Tijekom izvođenja radova na pres fittingu, SC Contour se praktički preoblikuje i gubi svoj učinak u procesu, na koji se način dobije trajni, nepropustan i pozitivni spoj.

U početku, pres spojevi koji nemaju funkciju SC-Contour, mogu izgledati da su nepropusni u stanju bez tlaka, međutim tijekom daljnjeg djelovanja sustava oni mogu kliznuti jedan od drugoga.

Šesterokut na tijelima ventila posebno je praktičan za držanje fittinga tijekom stezanja priključne matice.

Mogu se koristiti slijedeći pres fitinzi, npr.:

- Viega: tip 2, PT3-H, PT3-EH, PT3-AH, akumulatorski pres uređaj Presshandy, pres pištolj Pressgun 4E / 4B
- Geberit: PWH 75
- Geberit / Novopress: tip N 230V, tip N akumulatorski
- Mapress / Novopress: EFP 2, ACO 1 / ECO 1
- Klauke: UAP2

Prikladnost drugih alata za izvođenje pres fittinga treba provjeriti s pripadajućim proizvođačem.

Za izvođenje Viega pres spojeva preporučujemo primjenu samo Viega čeljusti pres fittinga.


Rukovanje

Prednamještanje

Prednamještanje se izvodi stupnjevito od 1 do 8. Postoje još 7 dodatnih oznaka između stupnjeva, čime dobivamo točno namještanje. Pozicija 8 je standardna pozicija (tvorničko namještanje). Prednamještanje se izvodi s ključem za prednamještanje. Tako se sprječava neovlašteno mijenjanje prednamještanja.

- Utaknite ključ u insert i okrećite ključ.
- Okrećite ključ dok se željena vrijednost (broj) ne poklopi s oznakom na insertu.
- Izvucite ključ. Vrijednost prednamještanja je vidljiva.

Može se očitati na prednjoj strani

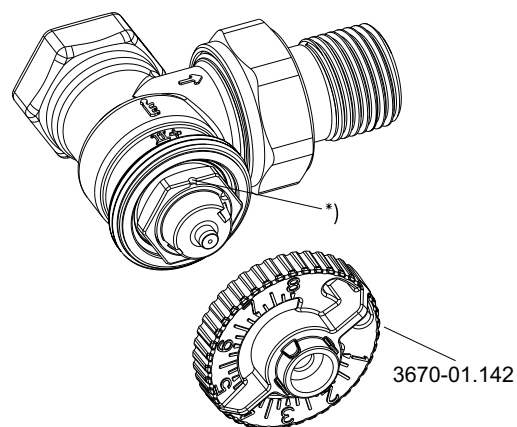


*) Oznaka smjera


Tehnički podaci

Dijagram, ventil s termostatskom glavom

P-područje [xp] **1,0 K**

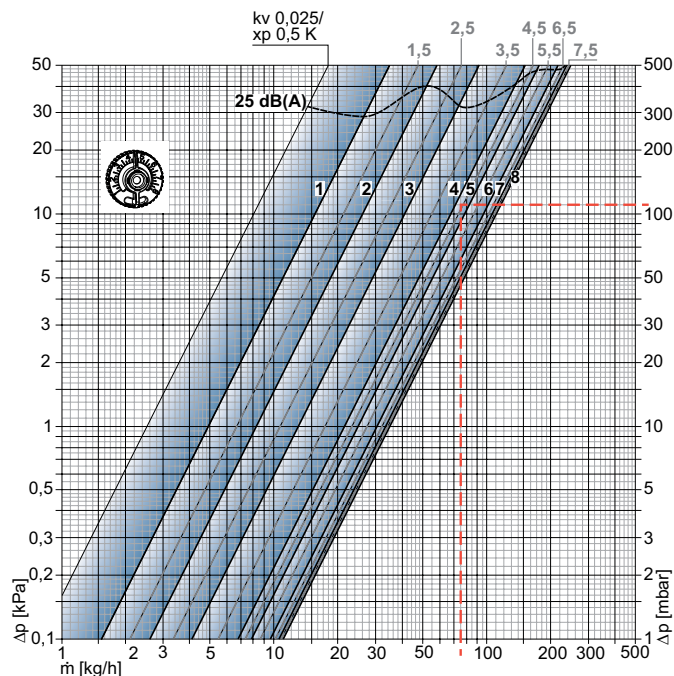

P-područje [xp] **2,0 K**

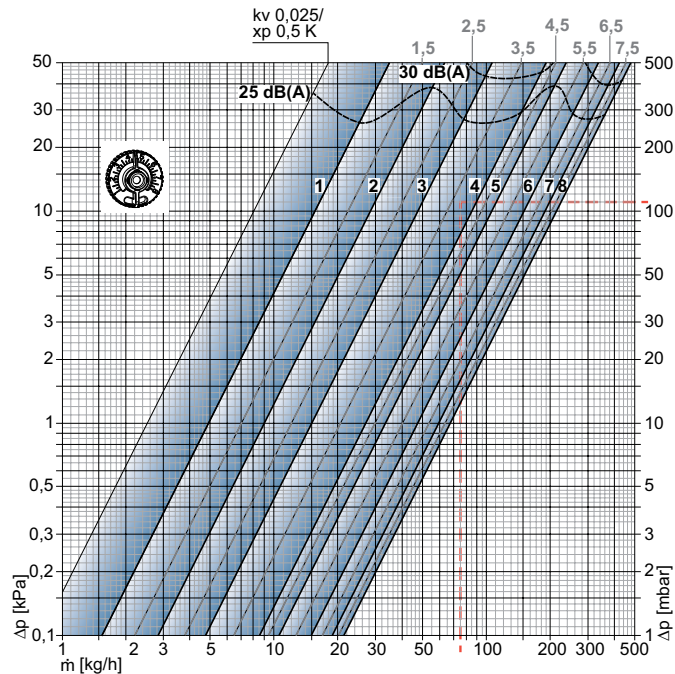

Ventil (DN 10/15/20) s termostatskom glavom

		Predpodešavanje								Dopušteni diferencijalni tlak tijekom kojeg se ventil drži zatvorenim Δp [bar]	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Term. glava	EMO T-TM EMOtec TA-TRI TA-Slider 160
P-područje xp 1.0 K	Kv-vrijednost	0,049	0,082	0,130	0,215	0,246	0,303	0,335	0,343	1,0	3,5
P-područje xp 2.0 K	Kv-vrijednost	0,049	0,090	0,150	0,265	0,330	0,470	0,590	0,670		
	Kvs	0,049	0,102	0,185	0,313	0,420	0,565	0,740	0,860		
	Tolerancija protoka ± [%]	20	18	16	14	12	10	10	10		

$Kv/Kvs = m^3/h$ pri padu tlaka od 1 bar.

Računski primjer

Traži se:

Područje namještanja

Zadano:

Toplinski tok $Q = 1308 \text{ W}$

Raspon temperature $\Delta T = 15 \text{ K}$ (65/50 °C)

Gubitak tlaka, termostatski ventil $\Delta pV = 110 \text{ mbar}$

Rješenje:

Maseni protok $m = Q / (c \cdot \Delta T) = 1308 / (1,163 \cdot 15) = 75 \text{ kg/h}$

Područje namještanja iz dijagrama:

S P-područjem max. 1,0 K: 4,5

S P-područjem max. 2,0 K: 4

Tablica prednamještanja

Vrijednosti prednamještanja za razne veličine radijatora, padove tlaka, temperaturne režime

Q [W]		200 250 300 400 500	600 700 800 900 1000	1200 1400 1600 1800 2000	2200 2400 2600 2800 3000	3200 3400 3600 3800 4000	4800 5300 6500 6800 8400 9000 12000
Δt [K]	Δp [kPa]						
10	5	2 3 3 4 4	4 5 5 6 6	6 7 8			
	10	2 2 2 3 3	4 4 4 4 5	5 6 6 7 7	8 8		
	15	2 2 2 3 3	3 4 4 4 4	5 5 6 6 6	7 7 7 8 8		
15	5	2 2 2 3 3	4 4 4 4 4	5 6 6 6 7	7 7 8		
	10	1 1 2 2 3	3 3 3 4 4	4 4 5 5 6	6 6 7 7 7	7 8 8	
	15	1 1 1 2 2	3 3 3 3 3	4 4 4 5 5	5 6 6 6 6	7 7 7 7 8	
20	5	1 1 2 2 3	3 3 4 4 4	4 5 5 6 6	6 6 7 7 7	8 8	
	10	1 1 1 2 2	2 3 3 3 3	4 4 4 4 5	5 5 6 6 6	6 6 7 7 7	8
	15	1 1 1 2	2 2 3 3 3	3 4 4 4 4	4 5 5 5 6	6 6 6 6 6	7 8
40	5	1 1 1	2 2 2 2 3	3 3 4 4 4	4 4 4 5 5	5 5 6 6 6	6 7 8 8
	10	1 1	1 1 2 2 2	2 3 3 3 3	4 4 4 4 4	4 4 4 5 5	5 6 6 6 7 7
	15	1	1 1 1 2 2	2 2 2 3 3	3 3 3 4 4	4 4 4 4 4	5 5 6 6 6 7 8

10 kPa = 100 mbar = 1 mWS

Vrijednosti prednamještanja pri max. 2 K razlici tlaka.

Q = snaga radijatora

ΔT = temperaturni režim

Δp = diferencijalni tlak

Primjer:

Q = 1000 W, ΔT = 15 K, Δp = 10 kPa

Vrijednost prednamještanja: **4**


Savjeti:

Za približno određivanje prednamještanja za zadani radijator i temperaturni režim, prosječni diferencijalni tlak od 10 kPa je preporučen.

Za vrlo horizontalno razvijen veliki sustav, diferencijalni tlak je neophodan: 15 kPa za ventile u blizini izvora topline, 10 kPa za srednju udaljenost i 5 kPa na krajnjim radijatorima.


Točno određivanje vrijednosti diferencijalnog tlaka može se postići samo hidrauličkim izračunom cijevne mreže.

Artikli



Kutni

DN	D	d2	l3	l4	l5	H1	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
10	Rp3/8	R3/8	26	52	23,5	23,5	0,025 – 0,670	0,86	3711-01.000
15	Rp1/2	R1/2	29	58	27	23,5	0,025 – 0,670	0,86	3711-02.000
20	Rp3/4	R3/4	34	66	29	21,5	0,025 – 0,670	0,86	3711-03.000




Kutni

s reduciranim dužinama.

Mesing. Nije prikladno za kompresijske spojnice za višeslojne cijevi.


DN	D	d2	l3	l4	l5	H1	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
10	Rp3/8	R3/8	24	49	20	24	0,025 - 0,670	0,86	3451-01.000
15	Rp1/2	R1/2	26	53	23	23,5	0,025 - 0,670	0,86	3451-02.000
20	Rp3/4	R3/4	30	63	26	21,5	0,025 - 0,670	0,86	3451-03.000



Kutni

s Viega pres spojem 15 mm


DN	d2	l3	l4	H1	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
15	R1/2	29	58	23,5	0,025 – 0,670	0,86	3717-15.000



Kutni

s vanjskim navojem G3/4

DN	d1	d2	l3	l4	H1	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
15	G3/4	R1/2	29	58	21,5	0,025 – 0,670	0,86	3719-02.000



Ravni

DN	D	d2	l1	l2	H2	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
10	Rp3/8	R3/8	59	85	21,5	0,025 – 0,670	0,86	3712-01.000
15	Rp1/2	R1/2	66	95	21,5	0,025 – 0,670	0,86	3712-02.000
20	Rp3/4	R3/4	74	106	23,5	0,025 – 0,670	0,86	3712-03.000


*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm

SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm

Vrijednosti H1 i H2 su na površini površini termostatske glave ili pogona.

Kvs = m³/h kod pada tlaka od 1 bar i potpuno otvorenog ventila.

Kv [xp] max. 2 K = m³/h padu tlaka od 1 bar termostatskom glavom.




Ravni

sa smanjenim dužinama.

Mesing. Nije prikladno za kompresijske spojnice za višeslojne cijevi.


DN	D	d2	l1	l2	H2	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
10	Rp3/8	R3/8	50	76	22,5	0,025 - 0,670	0,86	3452-01.000
15	Rp1/2	R1/2	55	83	22,5	0,025 - 0,670	0,86	3452-02.000
20	Rp3/4	R3/4	65	97	22,5	0,025 - 0,670	0,86	3452-03.000



Ravni

s Viega pres spojem 15 mm


DN	d2	l1	H2	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
15	R1/2	66	21,5	0,025 - 0,670	0,86	3718-15.000



Ravni

s vanjskim navojem G3/4


DN	d1	d2	H2	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
15	G3/4	R1/2	21,5	0,025 - 0,670	0,86	3720-02.000



Ravni


S priključnim koljenom

DN	D	d2	l1	H2	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
15	Rp1/2	R1/2	66	21,5	0,025 - 0,670	0,86	3756-02.000



Aksijalni

DN	D	d2	l3	l4	H1	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
10	Rp3/8	R3/8	26	52	31,5	0,025 - 0,670	0,86	3710-01.000
15	Rp1/2	R1/2	29	58	31,5	0,025 - 0,670	0,86	3710-02.000



Aksijalni

s vanjskim navojem G3/4

DN	d1	d2	l3	l4	H1	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
15	G3/4	R1/2	29	58	31,5	0,025 - 0,670	0,86	3730-02.000


*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm

SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm

Vrijednosti H1 i H2 su na površini površini termostatske glave ili pogona.


Kvs = m³/h kod pada tlaka od 1 bar i potpuno otvorenog ventila.

Kv [xp] max. 2 K = m³/h padu tlaka od 1 bar termostatskom glavom.

**Dvostruki kutni**

Priključak na lijevu stranu radijatora


DN	D	d2	l3	l4	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
10	Rp3/8	R3/8	26	52	0,025 – 0,670	0,86	3713-01.000
15	Rp1/2	R1/2	29	58	0,025 – 0,670	0,86	3713-02.000

**Dvostruki kutni**

s vanjskim navojem G3/4


Priključak na lijevu stranu radijatora

DN	d1	d2	l3	l4	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
15	G3/4	R1/2	29	58	0,025 – 0,670	0,86	3733-02.000

**Dvostruki kutni**

Priključak na desnu stranu radijatora

DN	D	d2	l3	l4	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
10	Rp3/8	R3/8	26	52	0,025 – 0,670	0,86	3714-01.000
15	Rp1/2	R1/2	29	58	0,025 – 0,670	0,86	3714-02.000

**Dvostruki kutni**

s vanjskim navojem G3/4

Priključak na desnu stranu radijatora

DN	d1	d2	l3	l4	Kv-vrijednost p-područje max. 2 K	Kvs	Katal. broj
15	G3/4	R1/2	29	58	0,025 – 0,670	0,86	3734-02.000

*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm

SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm

Vrijednosti H1 i H2 su na površini površini termostatske glave ili pogona.

Kvs = m³/h kod pada tlaka od 1 bar i potpuno otvorenog ventila.

Kv [xp] max. 2 K = m³/h padu tlaka od 1 bar termostatskom glavom.

Pribor




Ključ za prednamještanje

Za V-exact II od 2012, Calypso exact i Vekolux.
Siva boja.

Katal. broj


3670-01.142



Pres fitting

za bakrene ili precizne čelične cijevi according to DIN EN 1057/10305-1/2. Priključni vanjski navoj Rp3/8 - Rp3/4. Spoj metal na metal. Poniklani mesing. Za cijevi debljine stjenke 0,8 - 1 mm moraju se koristiti nosive čahure. Obratiti pozornost na detalje proizvođača cijevi.


Ø Cijevi	DN	Katal. broj
12	10 (3/8")	2201-12.351
14	15 (1/2")	2201-14.351
15	15 (1/2")	2201-15.351
16	15 (1/2")	2201-16.351
18	20 (3/4")	2201-18.351



Nosiva čahura

za bakrene ili precizne čelične cijevi s debljinom stjenke od 1 mm. Mesing.


Ø Cijevi	L	Katal. broj
12	25,0	1300-12.170
15	26,0	1300-15.170
16	26,3	1300-16.170
18	26,8	1300-18.170



Pres fitting

za višeslojne cijevi according to DIN 16836. Priključak unutarnjeg navoja Rp 1/2. Poniklani mesing.


Ø Cijevi	Katal. Broj
16 x 2	1335-16.351



Dvostruki priključni fitting

Za stezanje plastičnih bakrenih, preciznih čeličnih ili višeslojnih cijevi. Poniklani mesing.


	L	Katal. broj
G3/4 x R1/2	26	1321-12.083



Pres fitting

za bakrene ili precizne čelične cijevi according to DIN EN 1057/10305-1/2. Priključni vanjski navoj G3/4 according to DIN EN 16313 (Eurocone). Metal-metal spoj. Poniklani mesing. Za cijevi debljine stjenke 0,8 - 1 mm moraju se koristiti nosive čahure. Obratiti pozornost na detalje proizvođača cijevi.


Ø Cijevi	Katal. broj
12	3831-12.351
14	3831-14.351
15	3831-15.351
16	3831-16.351
18	3831-18.351



Pres fitting

za bakrene ili precizne čelične cijevi sukladno DIN EN 1057/10305-1/2 i cijevi od nehrđajućeg čelika. Priključak s vanjskim navojem G3/4 sukladno DIN EN 16313 (Eurocone). Meke brtve, max. 95°C. Poniklani mesing.

Ø Cijevi	Katal. broj
15	1313-15.351
18	1313-18.351

**Pres fitting**

za plastičnih cijevi according to DIN 4726, ISO 10508. *PE-X*: DIN 16892/16893, EN ISO 15875; *PB*: DIN 16968/16969. Priključak s vanjskim navojem G3/4 according to DIN EN 16313 (Eurocone). Poniklani mesing.

Ø Cijevi**Katal. broj**


12x1,1	1315-12.351
14x2	1311-14.351
16x1,5	1315-16.351
16x2	1311-16.351
17x2	1311-17.351
18x2	1311-18.351
20x2	1311-20.351

**Pres fitting**

za višeslojne cijevi according to DIN 16836. Priključak s vanjskim navojem G3/4 according to DIN EN 16313 (Eurocone). Poniklani mesing.

Ø Cijevi**Katal. broj**

16x2	1331-16.351
18x2	1331-18.351

**Montažni alat**

kompletno s kovčegom, nasadni ključ i zamjenske brtve, za zamjenu termostatskih inserta bez pražnjenja sustava grijanja (za DN 10 do DN 20).

Montažni alat

Katal. broj

9721-00.000

**Zamjenski termostatski ulozak***V-exact II***Katal. broj**

3700-02.300

**Zamjenski termostatski ulozak za ugradnju u povratni vod instalacije**

For thermostatic valve bodies **with II marking, from 2012 and II+ marking, from 2015.**

Katal. broj

3700-24.300

Ostali dodatci, vidjeti u katalogu "Dodaci i rezervni dijelovi za termostatske radijatorske ventile".