

Climate
Control

IMI Heimeier

Wkładki termostatyczne



Armatura do grzejników dolnozasilanych
do grzejników zintegrowanych

Wkładki termostatyczne

Wkładki termostatyczne do grzejników zintegrowanych z możliwością wykonania dokładnej/precyzyjnej nastawy są odpowiednie dla wszystkich głowic termostatycznych i siłowników firmy IMI. Zakresy przepływu dla dokładnej/precyzyjnej nastawy mogą być łatwo i precyzyjnie ustawione za pomocą klucza. Wybrana wartość może być odczytana z przodu wkładki.



Wyróżniające cechy

Nastawy przy pomocy „jednego obrotu”

Klucz zapobiega niewłaściwemu używaniu

Opcja weryfikacji ustawień

Najniższa możliwa odchyłka przepływu

Dane techniczne

Zastosowanie:

Instalacje grzewcze

Funkcje:

Regulacja
Bezstopniowa nastawa
Odcięcie

Klasa ciśnienia:

PN 10

Temperatura:

Max. temperatura robocza: 120°C, z kapturkiem ochronnym lub siłownikiem 100°C.
Min. temperatura robocza: 2°C

Materiał:

Wkładka zaworowa: Mosiądz, PPS i SPS (VHV, VHV8S, VHF8S)
O-ringi: guma EPDM
Grzybek zaworu: guma EPDM
Sprężyna powrotna: Stal nierdzewna
Trzpień: ze stali nierdzewnej z podwójnym O-ringiem uszczelniającym.

Połączenie z głowicą termostatyczną lub siłownikiem:

IMI Heimeier M30x1.5

Nastawy wstępnej:

Zakresy przepływu dla dokładnej/precyzyjnej nastawy mogą być łatwo i precyzyjnie ustawione za pomocą klucza. Wybrana wartość może być odczytana z przodu wkładki. Tylko wykwalifikowani specjaliści powinni dokonywać zmiany nastaw przy pomocy specjalnego klucza. Nieautoryzowane osoby nie powinny manipulować nastawami z powodu braku odpowiednich narzędzi. Wkładki termostatyczne VHV z numerami katalogowymi 4324/4326/4333/ oraz 4340 posiadają 6 dokładnych nastaw. Wkładki termostatyczne VHV8S oraz VHF8S z numerami katalogowymi 4343/4360/4361/4365 oraz 4366 posiadają 8 bezstopniowych dokładnych/precyzyjnych nastaw.

Budowa

Wkładki termostatyczne z dokładną nastawą wstępną VHV8S z zakresem dokładnych bezstopniowych nastaw do 8



4360

4365

Wkładki termostatyczne z precyzyjną nastawą wstępną VHF8S z zakresem precyzyjnych bezstopniowych nastaw do 8



4361

4366

| Nr artykułu | Grzejniki zintegrowane |
|--------------|--|
| 4360, 4361*) | Henrad, Caradon, Stelrad od lipca 2005. Purmo od 2011. |
| 4365, 4366 | Lyngson |

Zależnie do modyfikacji producenta grzejników.

Status na: 07.2016

*) Certyfikowane CEN i testowane zgodnie z EN 215.

Symbol KEYMARK numer identyfikacyjny 011-6T 0006.



Zastosowanie

Większość grzejników jest dostarczanych oraz wyposażanych fabrycznie we wkładki termostatyczne z nastawami wstępnymi 4360/4365. Te wkładki są przeznaczone dla dwururowych systemów grzewczych, a także do jednorurowych systemów grzewczych. Jeśli byłoby konieczne użycie wkładek z nastawą precyzyjną z powodu niskiego przepływu lub/i dużego spadku ciśnienia (niski kv), zainstalowana wkładka z nastawą powinna być wymieniona na wkładkę z precyzyjną nastawą wstępną 4361/4366.

Wkładki termostatyczne firmy IMI Heimeier mogą być zidentyfikowane przez odpowiedni 4-cyfrowy numer katalogowy na czole wkładki (zobacz rysunek).

Wykonanie nastawy dokładnej lub precyzyjnej umożliwia dokładne zrównoważenie hydrauliczne, w celu dostarczenia czynnika do wszystkich odbiorników ciepła, zgodnie z ich potrzebami. Ta funkcja działa przy założeniu, że wartości nastaw są rzeczywiście realizowane w praktyce. Stosowanie się do najniższych możliwych wartości granicznych przepływu do przepływu projektowanego jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu. Wkładki termostatyczne firmy IMI Heimeier skutecznie spełniają te wymagania.

Na podstawie doświadczeń, spadek ciśnienia na wkładce termostatycznej nie powinien przekraczać ok. 20 kPa = 200 mbar = 0.2 bar. Jeżeli przy małych przepływach może wystąpić większy spadek ciśnienia, należy zastosować urządzenia stabilizujące ciśnienie różnicowe, jak np. regulator różnicy ciśnienia TA STAP.

Przykład zastosowania



1. Wkładka termostatyczna z nastawą
2. Nastawa fabryczna / instalacja jednorurowa
3. Grzejnik ze zintegrowaną wkładką

Identyfikacja dzięki nr artykułu

Wkładki termostatyczne firmy IMI Heimeier mogą być zidentyfikowane przez odpowiedni 4-cyfrowy numer katalogowy na czole wkładki.



Informacje ogólne

– Skład medium przenoszącego ciepło powinien odpowiadać VDI wytyczna 2035, dotyczącej zapobiegania uszkodzeniom i tworzeniu się kamienia w systemach centralnego ogrzewania wodnego. W przypadku instalacji przemysłowych lub ogrzewania zdalnego należy przestrzegać instrukcji VdTUV 1466/AGFW, 5/15. Oleje mineralne względnie jakiegokolwiek smary zawierające oleje mineralne zawarte w medium prowadzą najczęściej do uszkodzenia uszczelnień EPDM. W przypadku stosowania bezazotynowych środków zapobiegających zamarzaniu i korozji na bazie glikolu etylowego należy sprawdzić w dokumentacji producenta odpowiednie dane, w szczególności dotyczące koncentracji poszczególnych dodatków.

– Wkładki termostaticzne pasują do wszystkich głowic termostaticznych i siłowników IMI Heimeier. Optymalne dopasowanie do siebie poszczególnych elementów zapewnia maksimum bezpieczeństwa. W przypadku zastosowania siłownika innego producenta należy pamiętać by siła nacisku w obszarze zamykania była dopasowana do korpusów z miękkim uszczelnieniem grzybka zaworu.

Działanie

Wkładki termostaticzne z nastawą wstępną VHV z zakresem do 6 np. 4324/4326/4333/4340

Wkładka termostaticzna posiada 6 zakresów nastaw sąsiadujących ze sobą bez przerw między nimi (zobacz rysunek). Poprzez zmiany pasma p-band, każdy zakres zapewnia stałe zmienną regulację lub ograniczenie całkowitego przepływu grzejnika odpowiadającego faktycznym potrzebom grzewczym.

Oznacza to że wkładka termostaticzna może realizować niemal ciągle wszystkie zakresy przepływu pomiędzy najniższą i najwyższą wartością bez potrzeby ustawiania średnich wartości (zobacz rysunek).

Nastawa może być tylko wybrana z pomiędzy 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6, brak nastaw połówkowych. Nastawa 6 odpowiada nastawie maksymalnej (nastawa fabryczna). Nastawa jest wykonywana przez umieszczenie klucza (Nr katalogowy 3501-02.142) we wkładce zaworowej oraz przekręcenie go do wymaganej wartości. Następnie należy zdjąć klucz.

Nastawiona wartość może być odczytana na czole wkładki termostaticznej, tzn. od strony użytkownika (zobacz rysunek). Nieupoważnione osoby nie mogą manipulować nastawami z powodu braku odpowiednich narzędzi

Wkładki termostaticzne z dokładną/precyzyjną nastawą wstępną VHV8S oraz VHF8S z zakresem bezstopniowych nastaw do 8, np. 4343/4360/4361/4365/4366


Wkładki termostaticzne cechują się zakresem bezstopniowych nastaw.

Nastawy mogą być wybrane pomiędzy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8. Jest też możliwość wyboru 7 nastaw pośrednich. Nastawa 8 odpowiada nastawie maksymalnej (nastawa fabryczna). Nastawa jest wykonywana poprzez umieszczenie klucza (Nr katalogowy 3670-01.142) we wkładce zaworu oraz przekręcenie go do wymaganej wartości. Następnie należy zdjąć klucz.

Nastawiona wartość może być odczytana na czole wkładki termostaticznej, tzn. od strony użytkownika (zobacz rysunek). Nieupoważnione osoby nie mogą manipulować nastawami/precyzyjnymi nastawami z powodu braku odpowiednich narzędzi.


Nieprzerwane zakresy przepływu

np. wkładka termostaticzna VHV z dokładną nastawą wstępną 4324/4326/4333/4340.

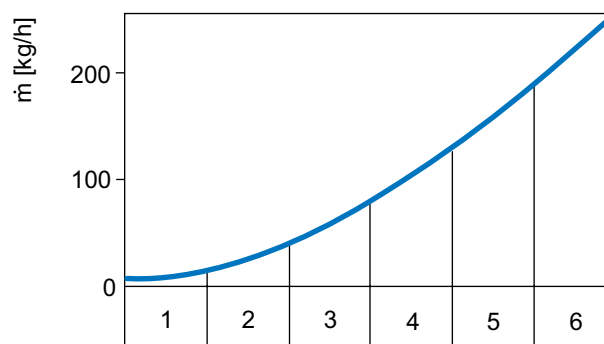

$\Delta p = 0,1 \text{ bar}$

Odczytywanie numeru na czole wkładki

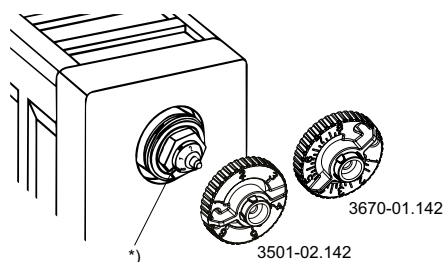


*) Wskaźnik nastawy


Dane techniczne – Wkładka termostyczna VHV8S z zakresem dokładnych bezstopniowych nastaw do 8

Wykres dla 4343, 4360, 4365

Odchyłka regulacyjna [xp] 1,0 K

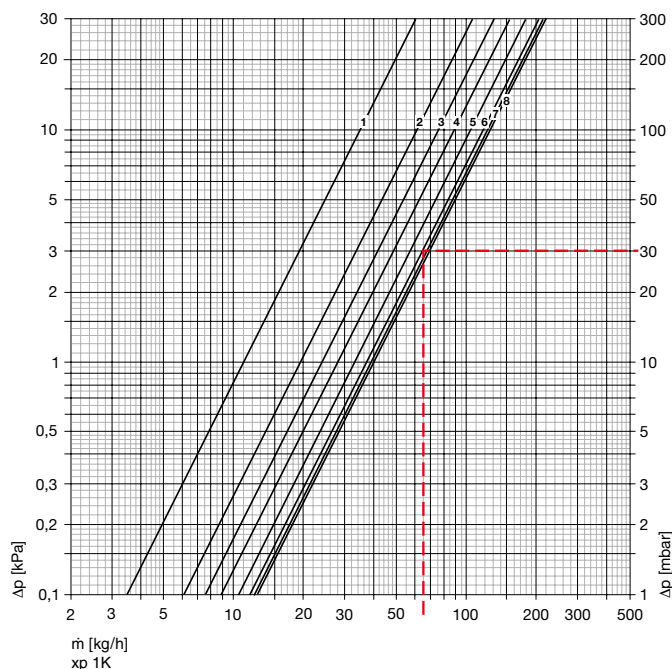

Odchyłka regulacyjna [xp] 2,0 K

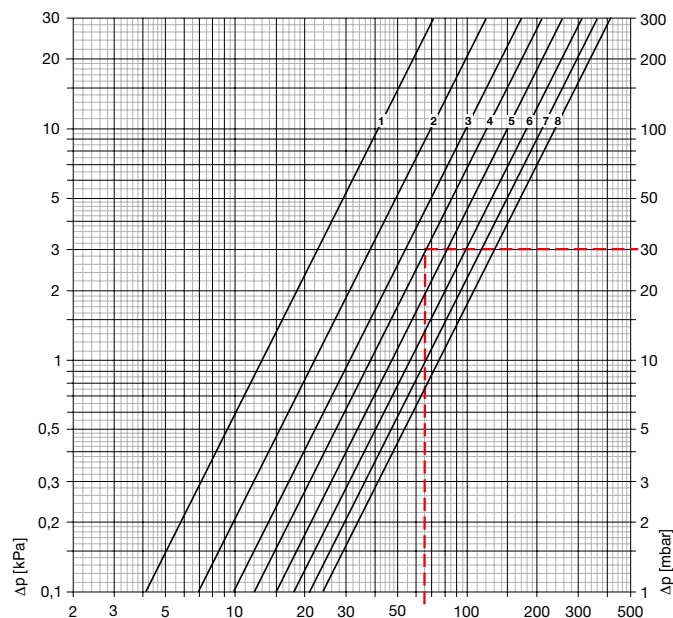

Grzejnik zintegrowany bez przyłączy

| Wkładka termostaticzna oraz głowica termostaticzna | | Nastawa | | | | | | | | Dopuszczalne ciśnienie różnicowe, przy którym zawór jest jeszcze zamknięty Δp [bar] | | |
|--|--------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------------------------------|--|
| | | Wkładka termostaticzna | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Głowica termostat. | EMO T/NC EMOtec/NC EMO 3 | EMO T/NO EMOtec/NO TA-Slider 160 |
| Odch. regul. xp 1,0 K | Wartość Kv | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 4,0 | 2,7 | 3,5 |
| Odch. regul. xp 2,0 K | Wartość Kv | 0,13 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | | | |
| | Kvs | 0,16 | 0,27 | 0,38 | 0,43 | 0,65 | 0,98 | 1,23 | 1,43 | | | |
| | Odchyłka przepływu ± [%] | 40 | 30 | 25 | 23 | 17 | 15 | 12 | 10 | | | |

$K_v/K_{vs} = m^3/h$ przy spadku ciśnienia 1 bar.

Przykład obliczeń

Szukane:
Wartość nastawy

Dane:
Moc $Q = 1135 \text{ W}$
Różnica temperatur $\Delta t = 15 \text{ K}$ (65/50 °C)
Spadek ciśnienia, $\Delta p_v = 30 \text{ mbar}$


Rozwiązanie:
Przepływ masowy $m = Q / (c \cdot \Delta t) = 1135 / (1,163 \cdot 15) = 65 \text{ kg/h}$

Zakres nastaw z wykresu:
Przy odchyłce regulacyjnej 1,0 K: **6**
Przy odchyłce regulacyjnej 2,0 K: **4**


Dane techniczne – Wkładka termostyczna VHF8S z zakresem precyzyjnych bezstopniowych nastaw do 8

Wykres dla 4361, 4366

Odchyłka regulacyjna [xp] 1,0 K

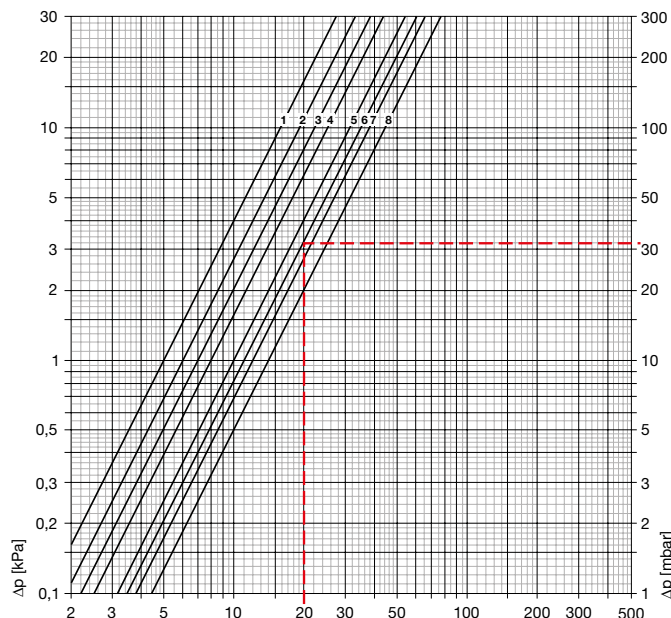

Odchyłka regulacyjna [xp] 2,0 K

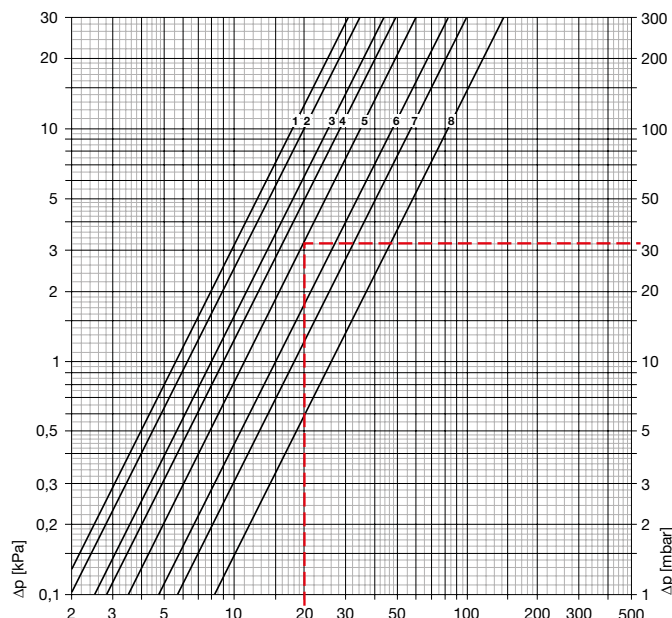

Grzejnik zintegrowany bez przyłączy

| Wkładka termostaticzna z głowicą termostaticzną | | Nastawa | | | | | | | | Dopuszczalne ciśnienie różnicowe, przy którym zawór jest jeszcze zamknięty Δp [bar] | | |
|---|--------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------------------------------|--|
| | | Wkładka termostaticzna | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Głowica termostat. | EMO T/NC EMOtec/NC EMO 3 | EMO T/NO EMOtec/NO TA-Slider 160 |
| Odch. regul. xp 1,0 K | Wartość Kv | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 4,0 | 2,7 | 3,5 |
| Odch. regul. xp 2,0 K | Wartość Kv | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | | | |
| | Kvs | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | | | |
| | Odchyłka przepływu ± [%] | 42 | 42 | 37 | 36 | 35 | 32 | 30 | 10 | | | |

Kv/Kvs = m³/h przy spadku ciśnienia 1 bar.

Przykład obliczeń

Szukane:

Wartość nastawy

Dane:

Moc Q = 350 W

Różnica temperatur Δt = 15 K (65/50 °C)

Spadek ciśnienia, Δp_v = 32 mbar

Rozwiązanie:

Przepływ masowy m = Q / (c · Δt) = 350 / (1,163 · 15) = 20 kg/h

Zakres nastaw z wykresu:


Przy odchyłce regulacyjnej 1,0 K: 6

Przy odchyłce regulacyjnej 2,0 K: 5


Dane techniczne – Wkładka termostaticzna VHV z zakresem dokładnych nastaw do 6

Wykres dla 4324, 4326, 4333, 4340

Odchyłka regulacyjna [xp] min. 0,4 K do **max. 1,0 K**

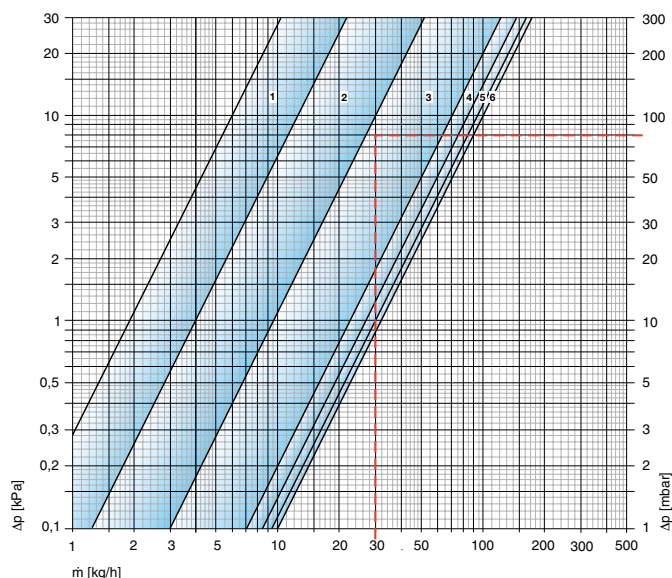

Odchyłka regulacyjna [xp] min. 0,5 K do **max. 2,0 K ***

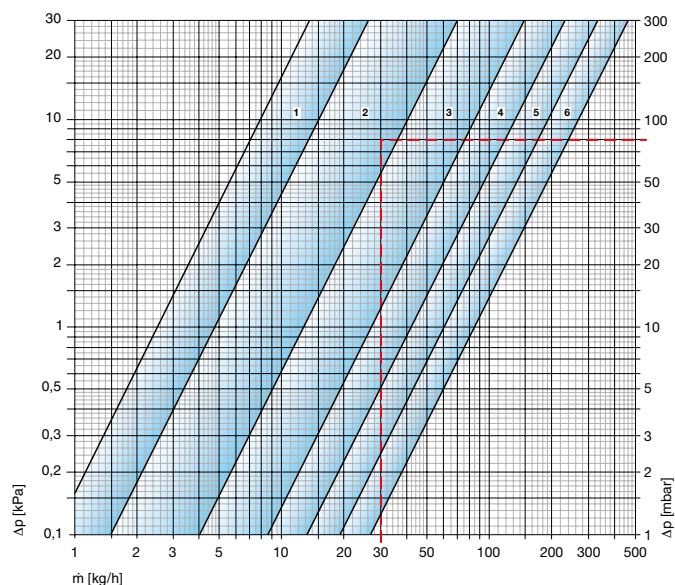

Grzejnik zintegrowany bez przyłączy

| Wkładka termostaticzna oraz głowica termostaticzna | | Nastawa | | | | | | Dopuszczalne ciśnienie różnicowe, przy którym zawór jest jeszcze zamknięty | | |
|--|--------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------------------------------|--|
| | | Wkładka termostaticzna | | | | | | Δp [bar] | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Głowica termostat. | EMO T/NC EMOtec/NC EMO 3 | EMO T/NO EMOtec/NO TA-Slider 160 |
| Odch. regul. xp min. 0,4 K do max. 1,0 K | min. | 0,019 | >0,040 | >0,096 | >0,225 | >0,269 | >0,301 | 4,0 | 2,7 | 3,5 |
| | wartość Kv | - | - | - | - | - | - | | | |
| | max. | 0,040 | 0,096 | 0,225 | 0,269 | 0,301 | 0,319 | | | |
| Odch. regul. xp min. 0,5 K do max. 2,0 K * | min. | 0,025 | >0,047 | >0,126 | >0,269 | >0,417 | >0,600 | | | |
| | wartość Kv | - | - | - | - | - | - | | | |
| | max. | 0,047 | 0,126 | 0,269 | 0,417 | 0,600 | 0,840 | | | |
| | Kvs | 0,051 | 0,133 | 0,294 | 0,430 | 0,630 | 0,980 | | | |
| | Odchyłka przepływu ± [%] | 45 | 40 | 27 | 22 | 12 | 10 | | | |

$K_v/K_{vs} = m^3/h$ przy spadku ciśnienia 1 bar.

*) Nastawa 1-5

Przykład obliczeń

Szukane:

Wartość nastawy

Dane:

Moc $Q = 525 \text{ W}$

Różnica temperatury $\Delta t = 15 \text{ K}$ (65/50 °C)

Spadek ciśnienia, $\Delta p_v = 80 \text{ mbar}$

Rozwiązanie:

Przepływ masowy $m = Q / (c \cdot \Delta t) = 525 / (1,163 \cdot 15) = 30 \text{ kg/h}$


Zakres nastaw z wykresu:

Przy odchyłce regulacyjnej **max. 1,0 K: 3**

Przy odchyłce regulacyjnej **max. 2,0 K: 2**

Dane techniczne – Wkładka termostatyczna z zakresem dokładnych bezstopniowych nastaw do 5

Wykres dla 4320, 4321, 4322

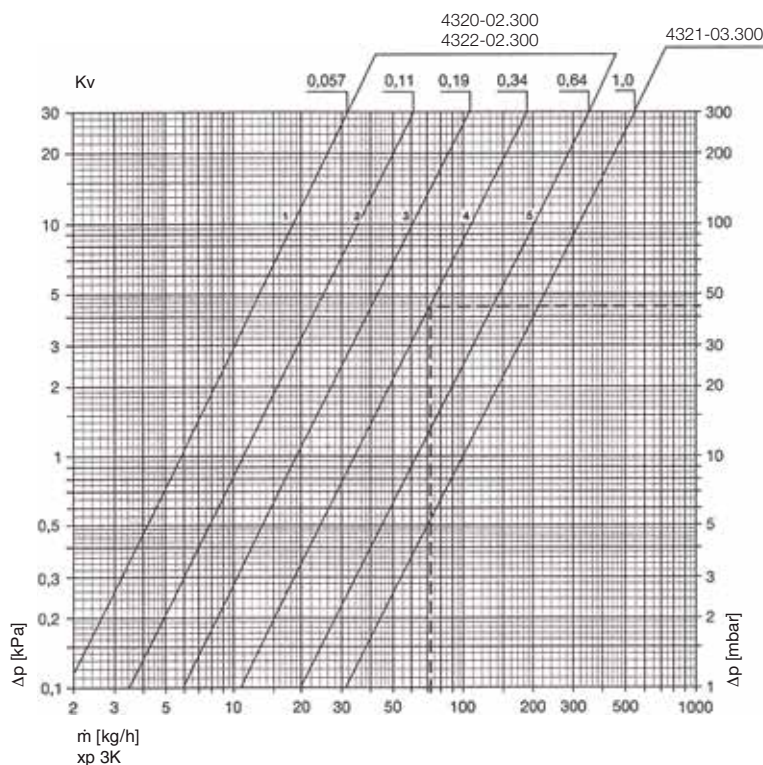

Grzejnik zintegrowany bez przyłączy

| Wkładka termostatyczna oraz głowica termostatyczna | p-band xp [K] | | | | | Kvs | Dopuszczalne ciśnienie różnicowe, przy którym zawór jest jeszcze zamknięty Δp [bar] | | |
|---|---------------|------|------|------|------|------|--|--------------------------------|--|
| | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | | Głowica termostat. | EMO T/NC EMOtec/NC EMO 3 | EMO T/NO EMOtec/NO TA-Slider 160 |
| Bez nastawy wstępnej 4321-03.300 | 0,43 | 0,60 | 0,78 | 0,91 | 1,00 | 1,28 | 4,0 | 2,7 | 3,5 |
| Z nastawą wstępną 4320-02.301 4322-02.300 | 0,20 | 0,33 | 0,46 | 0,56 | 0,64 | 0,75 | | | |

Kv/Kvs = m³/h przy spadku ciśnienia 1 bar.

Przykład obliczeń


Szukane:
Wartość nastawy 4320, 4322

Dane:
Moc Q = 1231 W
Różnica temperatur Δt = 15 K (70/55 °C)
Spadek ciśnienia, Δp_v = 44 mbar

Rozwiązanie:
Przepływ masowy m = Q / (c · Δt) = 1231 / (1,163 · 15) = 71 kg/h

Zakres nastaw z wykresu: **4**


Wkładki termostaticzne części zamienne



Wkładka termostaticzna

Do grzejników zintegrowanych.
Odpowiednia dla: Diatherm, Stetherm.
Od stycznia 1984 do lutego 1985.


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|-------|---------------|-------------|
| M22x1 | 4024052221417 | 4148-02.301 |



Wkładka termostaticzna

Do grzejników zintegrowanych.
Z bezstopniową nastawą.
Odpowiednie dla Biasi, Concept,
Diatherm, Dianorm, Ferroli, Superia,
Arbonia.
Od 1989.


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|---------|---------------|-------------|
| M22x1,5 | 4024052324996 | 4316-02.300 |



Wkładka termostaticzna

Do grzejników zintegrowanych.
Z bezstopniową nastawą.
Biała nakrętka ochronna.
Odpowiednia dla: Dia-therm „LX”.
Od marca 1991. (Jednocześnie
zastępuje 4319)


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|-------|---------------|-------------|
| G1/2 | 4024052229819 | 4320-02.301 |



Wkładka termostaticzna

Do grzejników zintegrowanych.
Bez nastaw.
Odpowiednia dla: Biasi, Concept,
Dianorm, Ferroli, Superia.
Od 1992.
(Jednocześnie zastępuje 4315)


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|---------|---------------|-------------|
| M22x1,5 | 4024052229918 | 4321-03.300 |



Wkładka termostaticzna

Do grzejników zintegrowanych.
Z bezstopniową nastawą.
Biała nakrętka ochronna.
Odpowiednie dla Biasi, Concept, DEF,
DiaNorm, Ferroli, Henrad, Purmo,
Radson, Superia, Veba.
Od lipca 1992.


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|---------|---------------|-------------|
| M22x1,5 | 4024052230013 | 4322-02.300 |



Wkładka termostaticzna VHV

Do grzejników zintegrowanych.
Z zakresem nastaw 1 do 6.
Odpowiednia dla: Henrad, Stelrad,
Radson od sierpnia 1994 do lipca 2005.
Purmo do grudnia 2010.
Biała nakrętka ochronna.


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|-------|---------------|-------------|
| G1/2 | 4024052323593 | 4324-03.301 |



Wkładka termostaticzna VHV

Do grzejników zintegrowanych.
Z zakresem nastaw 1 do 6.
Odpowiednia dla: Ferroli, Zenith.
Od sierpnia 1994.


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|---------|---------------|-------------|
| M22x1,5 | 4024052230518 | 4326-03.300 |



Wkładka termostatyczna VHV

Do grzejników zintegrowanych.
Z zakresem nastaw 1 do 6.
Odpowiednie dla Korado, Superia,
Demrad, Henrad, Stelrad.
Od 2006.


| Thread | EAN | Nr artykułu |
|--------|---------------|-------------|
| G 1/2 | 4024052459315 | 4333-00.301 |



Wkładka termostatyczna VHV

Do grzejników zintegrowanych.
Z zakresem nastaw 1 do 6.
Odpowiednie dla np. Biasi, Concept,
Korado, ECA.
Od października 1999.


| Thread | EAN | Nr artykułu |
|--------|---------------|-------------|
| G 1/2 | 4024052340712 | 4340-00.301 |



Wkładka termostatyczna VHV8S

Do grzejników zintegrowanych.
Z zakresem precyzyjnych
bezstopniowych nastaw 1 do 8.
Odpowiednia dla Brugman.
Od 2002.


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|-------|---------------|-------------|
| G1/2 | 4024052598519 | 4343-01.300 |



Wkładka termostatyczna VHV8S

Do grzejników zintegrowanych.
Z zakresem dokładnych bezstopniowych
nastaw do 8.
Odpowiednia dla: Korado, U.S. Steel,
Henrad, Caradon Stelrad.
Od 2006.
Certyfikowane CEN i testowane zgodnie
z EN 215.


| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|-------|---------------|-------------|
| G1/2 | 4024052522996 | 4360-00.300 |



Wkładka termostatyczna VHF8S


Do grzejników zintegrowanych.
Z zakresem precyzyjnych
bezstopniowych nastaw do 8.
Odpowiednia dla: Korado, U.S. Steel,
Henrad, Caradon Stelrad.
Od 2006.
Certyfikowane CEN i testowane zgodnie
z EN 215.

| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|-------|---------------|-------------|
| G1/2 | 4024052553211 | 4361-00.301 |

**Wkładka termostatyczna VHV8S**

Do grzejników zintegrowanych.
Z zakresem dokładnych bezstopniowych
nastaw do 8.
Odpowiednia dla: Lyngson.
Od 2008.

| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|-------|---------------|-------------|
| G1/2 | 4024052572519 | 4365-00.300 |

**Wkładka termostatyczna VHF8S**


Do grzejników zintegrowanych.
(z 8 pozycjami bezstopniowej i
precyzyjnej nastawy wstępnej).
Odpowiednia dla: Lyngson.
Od 2008.
(także wkładka zamienna do 4341)

| Gwint | EAN | Nr artykułu |
|-------|---------------|-------------|
| G1/2 | 4024052575619 | 4366-00.300 |

*) Zawór zamknięty


Podlega modyfikacjom technicznym producenta grzejników.

Akcesoria

**Klucz nastaw**


Dla wkładek termostatycznych w
grzejnikach zintegrowanych VHV oraz
VHF 4324, 4326, 4327, 4328, 4333,
4334, 4340, 4341 oraz 4343 (4344 dla
daty produkcji do 09.2017) z zakresem 6
dokładnych/precyzyjnych nastaw.
Także odpowiedni dla korpusów
zaworów termostatycznych V-exakt **do
końca 2011** oraz F-exakt.

| EAN | Nr artykułu |
|---------------|-------------|
| 4024052207015 | 3501-02.142 |

**Klucz do nastaw**

Do wkładek termostatycznych w
grzejnikach zintegrowanych VHV8S
oraz VHF8S 4360 oraz 4361 z
zakresem dokładnych/precyzyjnych
bezstopniowych nastaw do 8.

| EAN | Nr artykułu |
|---------------|-------------|
| 4024052035823 | 3670-01.142 |

**Klucz ze skalą**

Dla wkładek termostatycznych
4320-02.301, 4322-02.300.
Do nastawiania (Brązowa osłona z
wydrukowaną skalą)

| EAN | Nr artykułu |
|---------------|-------------|
| 4024052229413 | 4316-00.257 |



Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez IMI bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie climatecontrol.imiplc.com.

1500-27.483 PL Thermostatic inserts ed.7 01.2023