


Standardapplikation Standardapplikasjon Vakiokytentä

STAD:


Monteras i tilloppet – måtuttagen riktade **MOT** lasten.
Skal monteres på turlledning – måleuttakene skal peke **MOT** lasten.
Monteres i fremløb – måleudtagene **IMOD** kredsen.
Menoputkessa – mittausyhteet **KOHTI** kuormaa.

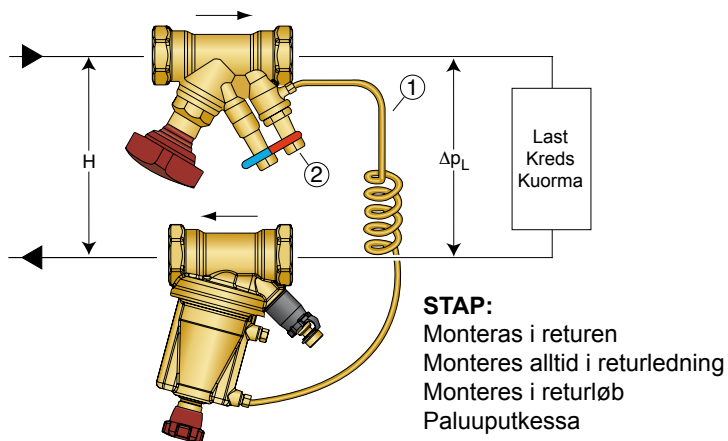

Applikation för system UTAN förinställbara ventiler Applikasjon for systemer UTEN forinnstillbare terminalventiler Applikation til anlæg med ventiler UDEN forindstilling Kytentä kun patteriventtiilit eivät ole esisäädettäviä

STAD:

Monteras i tilloppet – måtuttagen riktade **FRÅN** lasten.
Skal monteres på turlledning – måleuttakene skal peke **FRA** lasten.
Monteres i fremløb – måleudtagene væk **FRA** kredsen..
Menoputkessa - mittausyhteet **POISPÄIN** kuormasta.

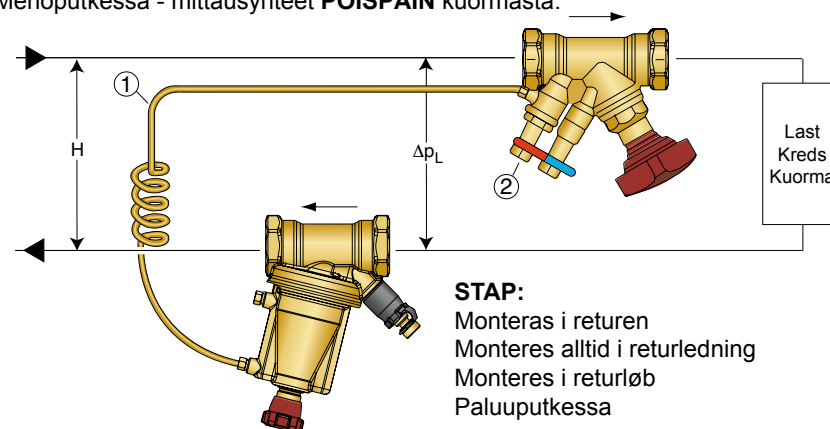

Signalledning

1. Koppla in signalledningen (1). (Se bilder ovan).
2. Öppna avtappingsspindel (2) med insexnyckel 5 mm.

Signalledning


1. Signalledningen (1) skal kobles som vist på bilde.
2. Avtappingsspindel (2) skal åpnes med en 5 mm sekskantnøkkel. Leveres alltid i stengt posisjon fra fabrikk. Den må alltid åpnes for at differansetrykkregulatoren skal fungere!

Kapillarrør

1. Montér kapillarrør (1). (Se tegning ovenfor)
2. Åben aftapningsspindel (2) med unbraconøgle 5 mm.

Impulssiputki

1. Liitä impulssiputki (1). (Katso ylläoleva kuva).
2. Avaa tyhjennyskara (2) 5mm kuusiokoloavaimella.

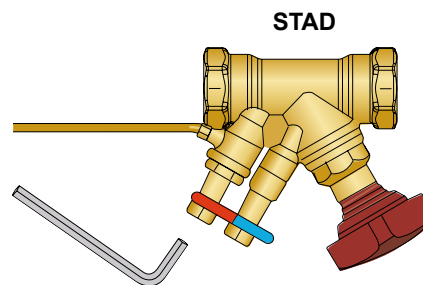

Drifttagning och övrig information

Se bifogad manual.

Oppstart/øvrig informasjon

Se vedlagte manual.

Ibrugtagning/øvrig informasjon

Se vedlagte manual.


Käyttöönotto/ muut tiedot

Katso oheisesta käsikirjasta.

Standard application
Standardanwendung
Application standard

STAD:


Mounted on the inlet – measuring points in the direction **OF** the load.
Montage im Vorlauf - Messnippel zeigen **in Richtung** der Last.
Montée sur le tuyau aller – Prise de pression côté circuit **SECONDAIRE**.

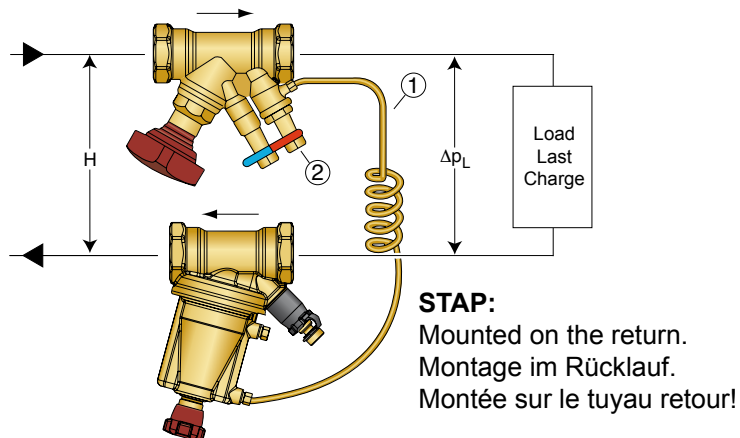

Application for system with NON presettable valves
Anwendung für Systeme mit NICHT voreinstellbaren Ventilen
Application pour circuits à faible perte de charge

STAD:

Mounted on the inlet – measuring points in the direction **FROM** the load.
Montage im Vorlauf - Messnippel zeigen **VON** der Last weg.
Montée sur le tuyau aller – Prise de pression côté circuit **PRIMAIRE**.

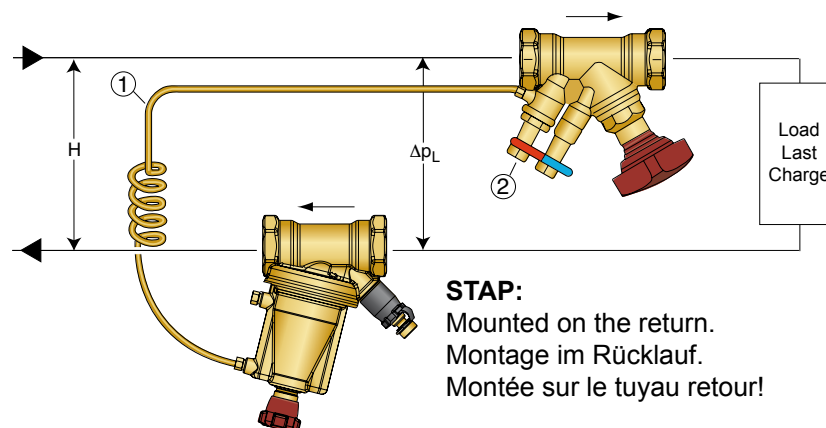

Capillary pipe


1. Connect the capillary pipe (1). (See illustrations above).
2. Open the drain spindle (2) fully with an allen key 5 mm.

Impulsleitung

1. Montieren Sie die Impulsleitung (1) (Wie in den Abbildungen oben gezeigt).
2. Öffnen Sie das Entleerventil (2) mit einem Innensechskantschlüssel 5 mm.

Capillaire

1. Connecter le capillaire (1). (Voir illustration ci-dessous)
2. Devisser la prise de pression (2) avec une clé allen de 5 mm.

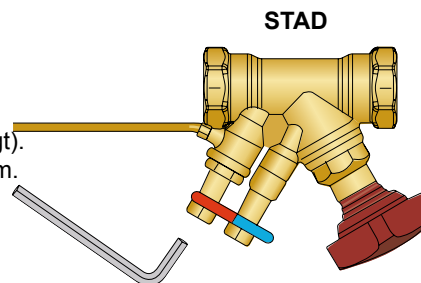

Commissioning and other information

See enclosed manual.

Inbetriebnahme und Zusatzinformationen

Siehe beiliegende Montageanleitung

Mise en service et autres informations

Voir manuel joint.